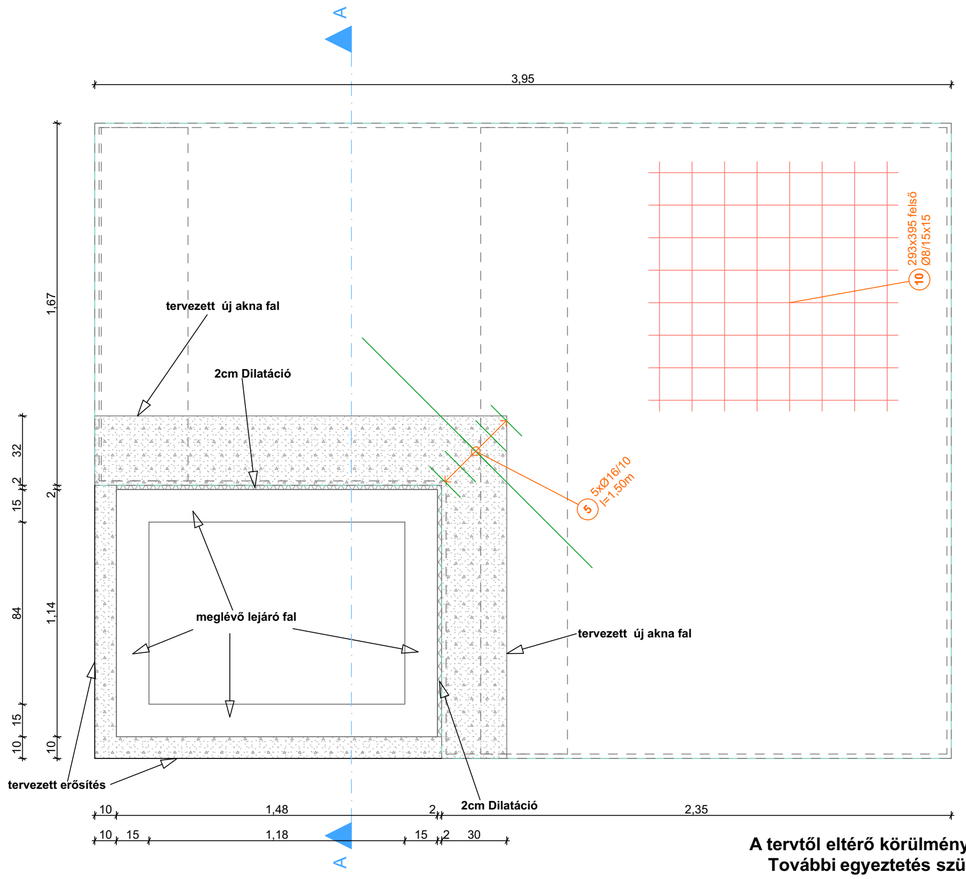

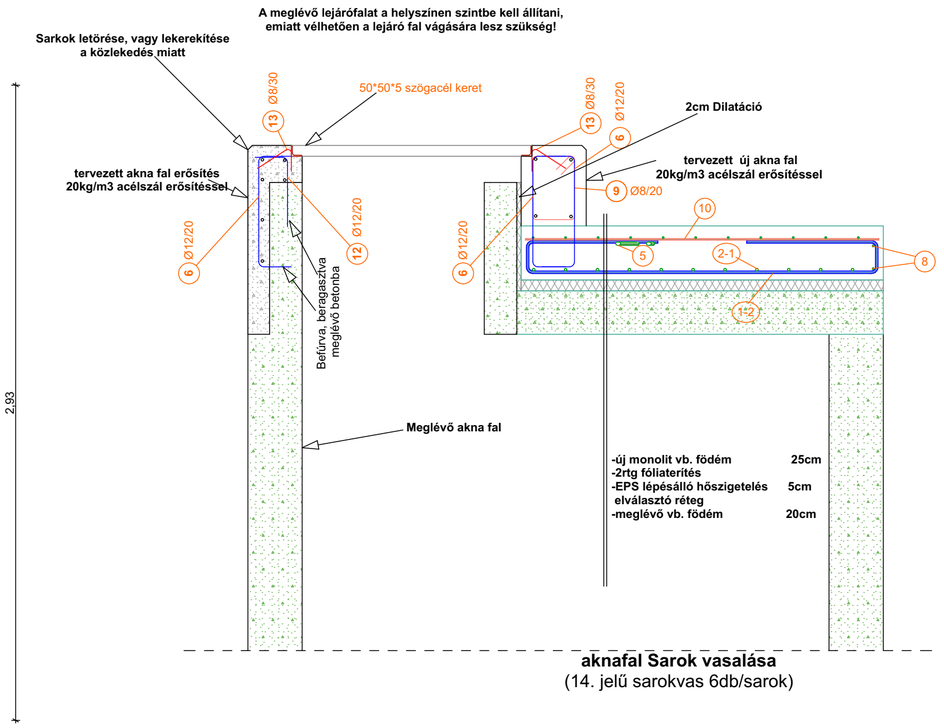

A-A metszet

aknafal Sarok vasalása
(14. jelű sarokvas 6db/sarok)

A tervtől eltérő körülmények esetén
További egyeztetés szükséges!

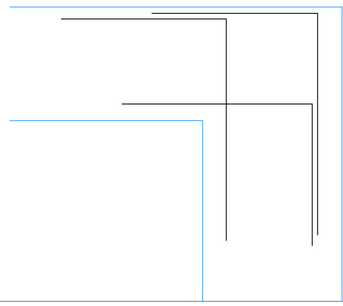

Megj.:

A meglévő akna fal-födém kapcsolatot fel kell tárni,
a meglévő akna fal vastagságát a feltárás után meg kell határozni
Ennek függvényében kell eldönteni, hogy a födém megépíthető-e, vagy az akna falát előbb meg kell -e erősíteni.
Amennyiben az új födém megépülhet, a födém beton 28 napos szilárdulását követően próbaterhelésnek kell kitenni!
A próbaterhelés során vizsgálni kell a meglévő akna falat is. Amennyiben a meglévő akna falán repedések jelennek meg, a falat erősíteni kell!
Amennyiben a próbaterhelés hatására a meglévő akna beton fala nem reped meg, akkor is a használat során a használatba vételtől számított 2 évigy heti egy almkalommal szemrevételezni kell a meglévő akna
fal állapotát és fotódokumentációben rögzíteni az akna fal állapotának változását, vagy stagnálását.
Használat során fellépő bármilyen repedés, esetleg szemmel látható alakváltozás esetén azonnal Statikus szakértő értesítése szükséges.

Betonminőség: C30/37-XC4+XF3-24-F3

Egyéb megjegyzések az S03 tervlapon!

Födém felső vasalás és akna fal vasalás betonacélkimutatása

ID	Hajlítási alak	Átmérő (mm)	Db.	Hossz (m)	Teljes hossz (m)	Anyagminőség	Összsúly (kg)
5	150	16	5	1,50	7,50	B 500	11,8
10 - 1	15 / 15	8 - 8	2	2,89 x 2,15	2,89 x 2,15 x 2	B 500	67,6
10 - 2	15 / 15	8 - 8	1	1,63 x 0,41	1,63 x 0,41 x 1	B 500	3,6
11	3 600	12	1	36,00	38,88	B 500	34,5
12	32 / 15	12	15	0,47	7,05	B 500	6,3
13	17 / 19	8	29	0,30	8,69	B 500	3,4
14	60 / 60	12	24	1,20	28,80	B 500	25,6

A betonacélok csak a helyszíni feltárás, méretpontosítás után gyárthatók!

16 összesen:	11,84
12 összesen:	66,36
8 összesen:	3,43
8 - 8 összesen:	71,26
Teljes vasalás összsúlya:	152,89

Lapméret :A2

TÁRGY:

Szivattyú akna födém megerősítésének tartószerkezeti kiviteli terve

TERVFAJTA:

Kiviteli Terv

RAJZ:

Vb. födém felső vasalási terv A-A metszet

LÉPTÉK:

M = 1:20

HELYSZÍN:

Iskola konyha parkoló
2365 Inárcs,Fekiács József utca 4.

ÉPÍTTETŐ:

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2365 Inárcs, Rákóczi u.4.

Aláírás:.....

STATIKUS TERVEZŐ:

Aláírás, P.h.: .....

Statikus tervező
Mischl René
okl. Szerkezet-Építőmérnök (T)
MMK: 13-16605
06-30/521 1042

Aláírás, P.h.: .....

DÁTUM: 2026.09.18

TERVSZÁM: **S 02**